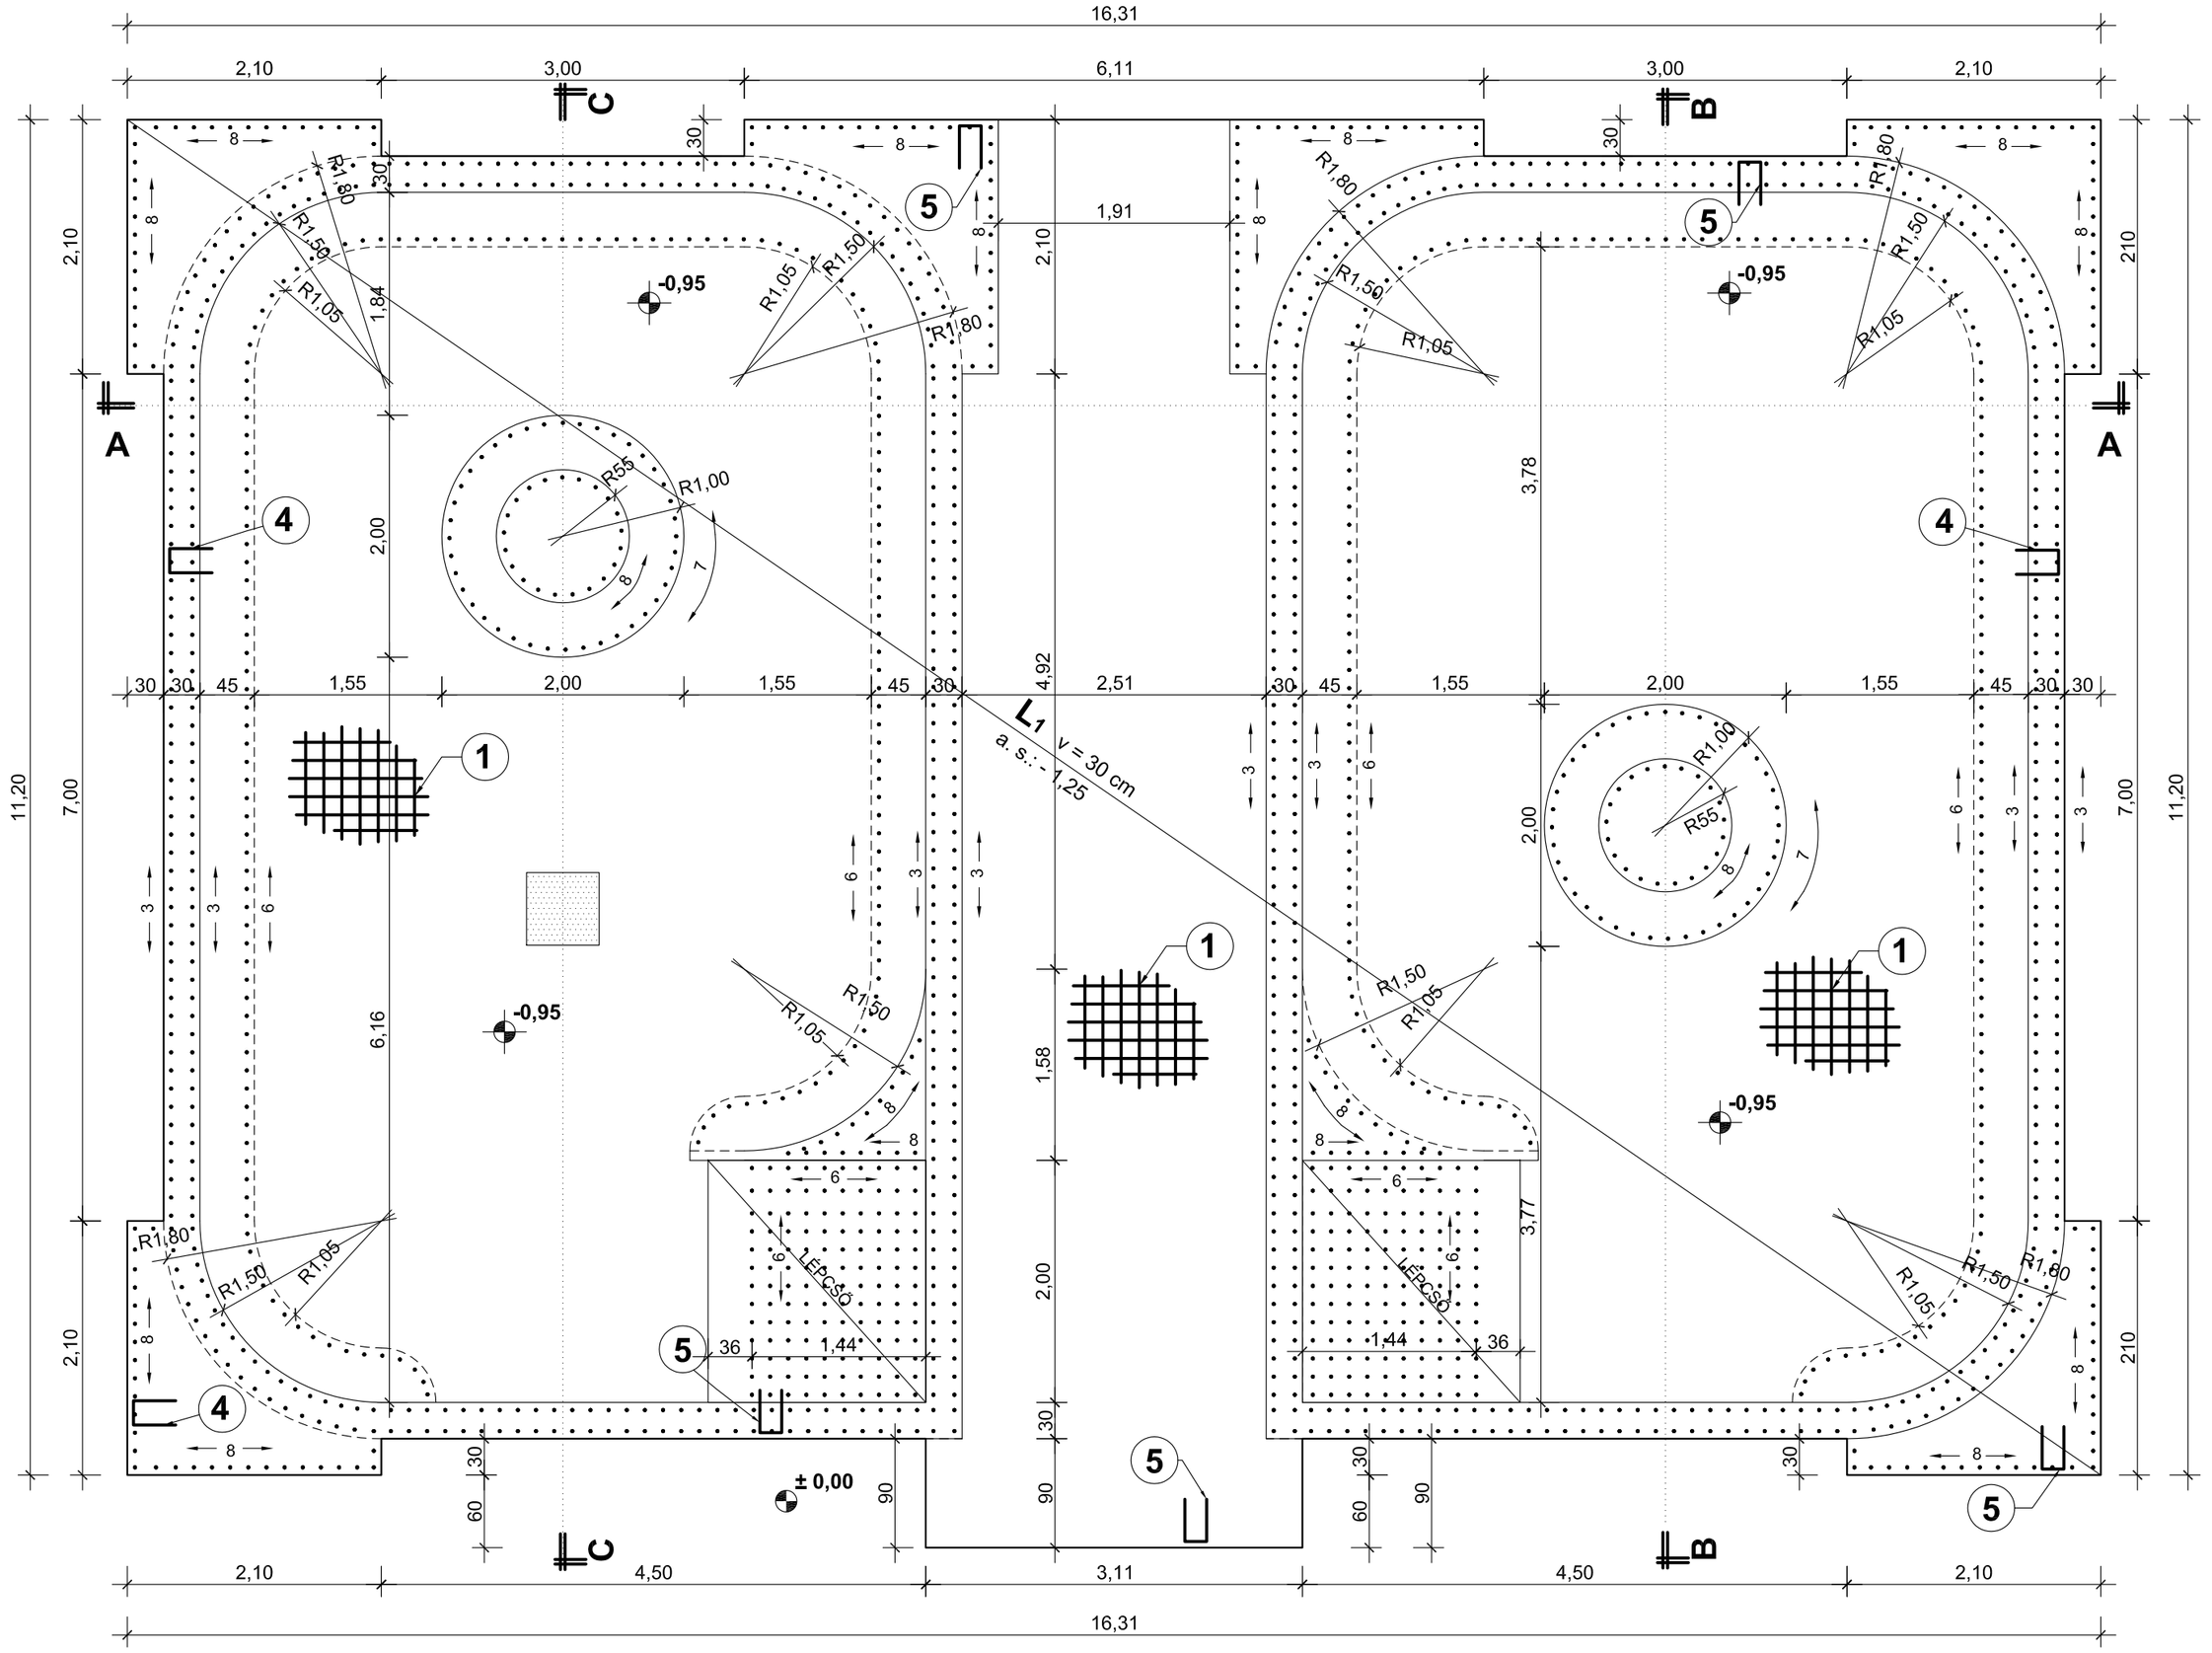

A - A Metszet M 1:50

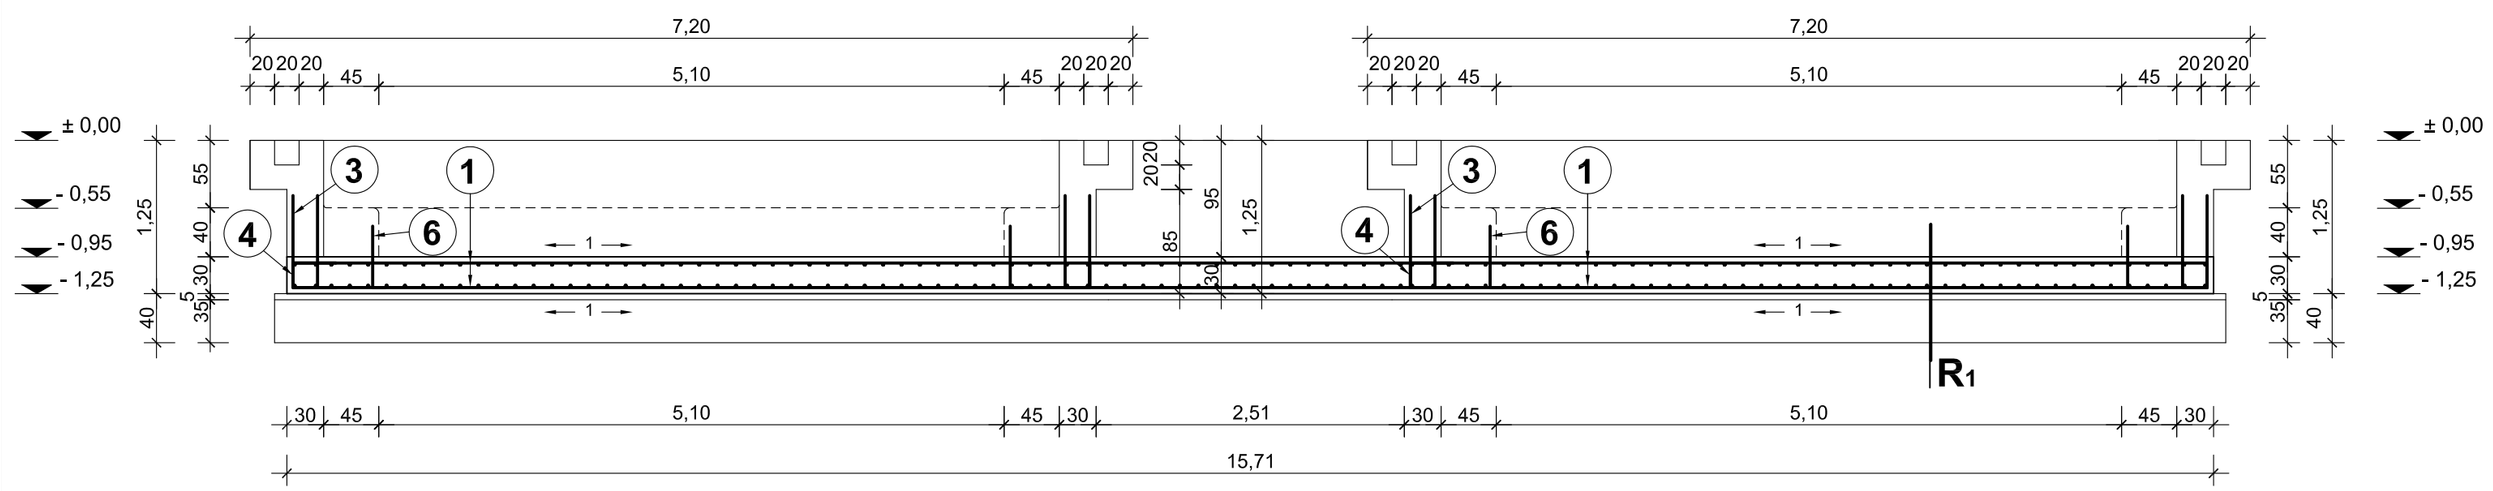

C - C Metszet M 1:50

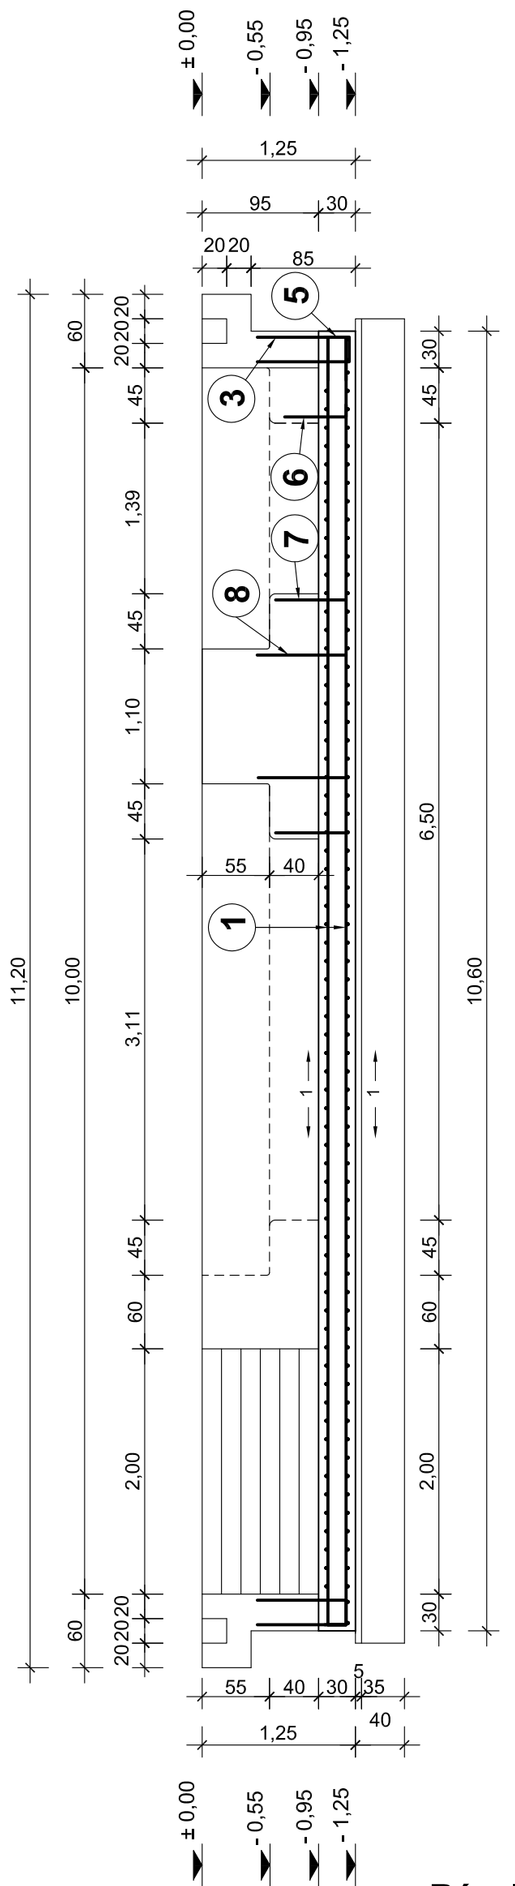

B - B Metszet M 1:50

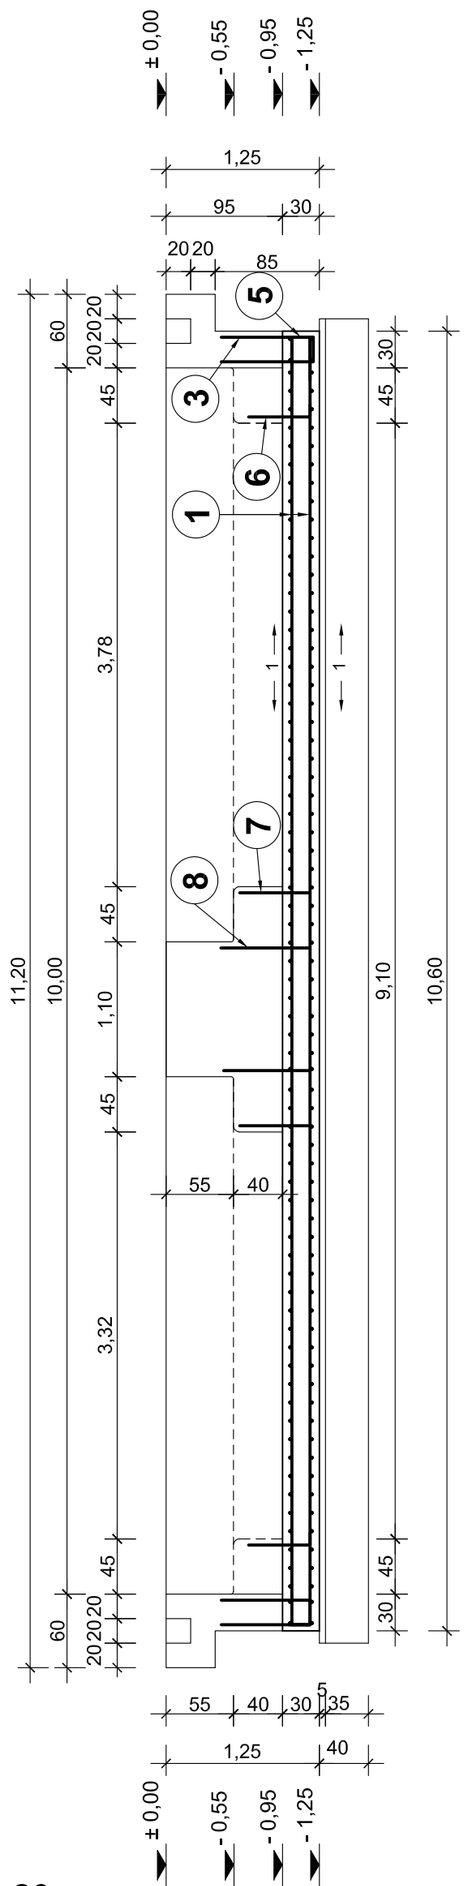

Részlet M 1:20

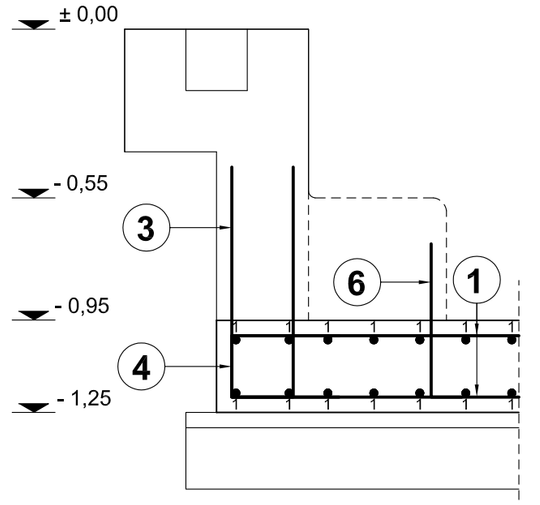

Megjegyzések:

Földmunka:
A munkagödör kialakításánál a víz távoltartását minden esetben biztosítani kell. A felszíni csapadékvizek megfelelő elvezetésével biztosítani kell,
hogy az összegyűlő csapadék ne szivároghasson be az alaplemez alá. A tükör kialakítása során talajvíz jelentkezhet. A víztelenített munkatérben lehet az ágyazati rétegrendet kialakítani!

Ágyazat:
Szükséges tömörség és teherbírási jellemző az ágyazat tetején legalább Trg = 95%, E2 > 60 MN/m2.
Az ágyazat alatti talaj (tükör) felső rétegének előtömörítése is szükséges, Trg 90%.

Szerelőbeton:
Az alaplemez alatt, kavicságyazaton C 12/15 - X0b(H) - 24 - F2 szerelőbeton készül.

Betonfeltöltés: Szerkezeti betonból

Vízzáró szerkezeti beton: C 30/37 - XA2 - XV2(H) - XF1 - 24 - F3

Betonfedés: 50 mm

Betonacél:
Anyaminőség: B500B
A terven megadott betonacél méretek külméretben értendők.

Munkahézagok kialakítása:
A csatlakozási és a kivitelezés szempontjából szükséges faltoldási helyeken a vízzárást Contaflex fugalamezek biztosítják.

Befalazó idomok:
A befalazó idomokat a zsaluzatba megfelelően rögzíteni kell a gépész tervek szerint!

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

BETONACÉL KIMUTATÁS

Betonacél						
pozíció	darab	átmérő	hossz	B 500		
-	-	(mm)	(m)	ϕ8	ϕ10	ϕ12
1	1	10	5160,00		5160,00	
2	352	12	1,09			383,68
3	430	10	1,70		731,00	
4	174	8	0,90	156,60		
5	226	8	0,88	198,88		
6	566	10	0,60		339,60	
7	84	10	0,70		58,80	
8	276	10	0,85		234,60	
összhossz ϕ szerint [m]				355,48	6524,00	383,68
fajlagos tömeg ϕ szerint [kg/m]				0,395	0,617	0,888
össztömeg ϕ szerint [kg]				140,27	4 022,29	340,64
össztömeg minőség szerint [kg]				**4 503,2**		

2. és 3. Medence vasai:

1 Ø 10/15 × 15 - Σh = 5160,0 fm
kétrétegű háló

2 Távtartó
352 Ø 12/2db/m² - 1,09

3 Fal Tüske
215x2=430 Ø 10/15 - 1,70

4 **Szegélyvas**
174 Ø 8/15 - 0,90

5 **Szegélyvas**
226 Ø 8/15 - 0,88

6 Lépcső és ülőke Tüske
566 Ø 10/15 - 0,60

7 Tüske
84 Ø 10/15 - 0,70

8 Tüske
276 Ø 10/15 - 0,85

MEMBRÁN Mérnöki Kft. E-mail: membran@membran-kft.hu Telefon: 06-34-312-339 Fax: 06-34-511-112		
Megbízó:	Bricoll Mérnöki Kft. 2900 Komárom, Jedlik Ányos utca 23.	
Építtető:	**Bábolna Város Önkormányzata** 2943 Bábolna, Jókai M. utca 12.	
Munka megnevezése:	Strand és fürdő létesítmények építésének statikai kiviteli terve 2943 Bábolna, Raktár utca Hrsz 82/11	Dátum: 2017. január hó
Rajz tárgya:	**2. és 3. Medence Alapozási terve**	Méretarány: 1:50, 1:20
Tervező:	Gécsek Jenő T 11-0367 / Horváth Szilveszter tervező munkatárs	Rajzszám: **S - 15**