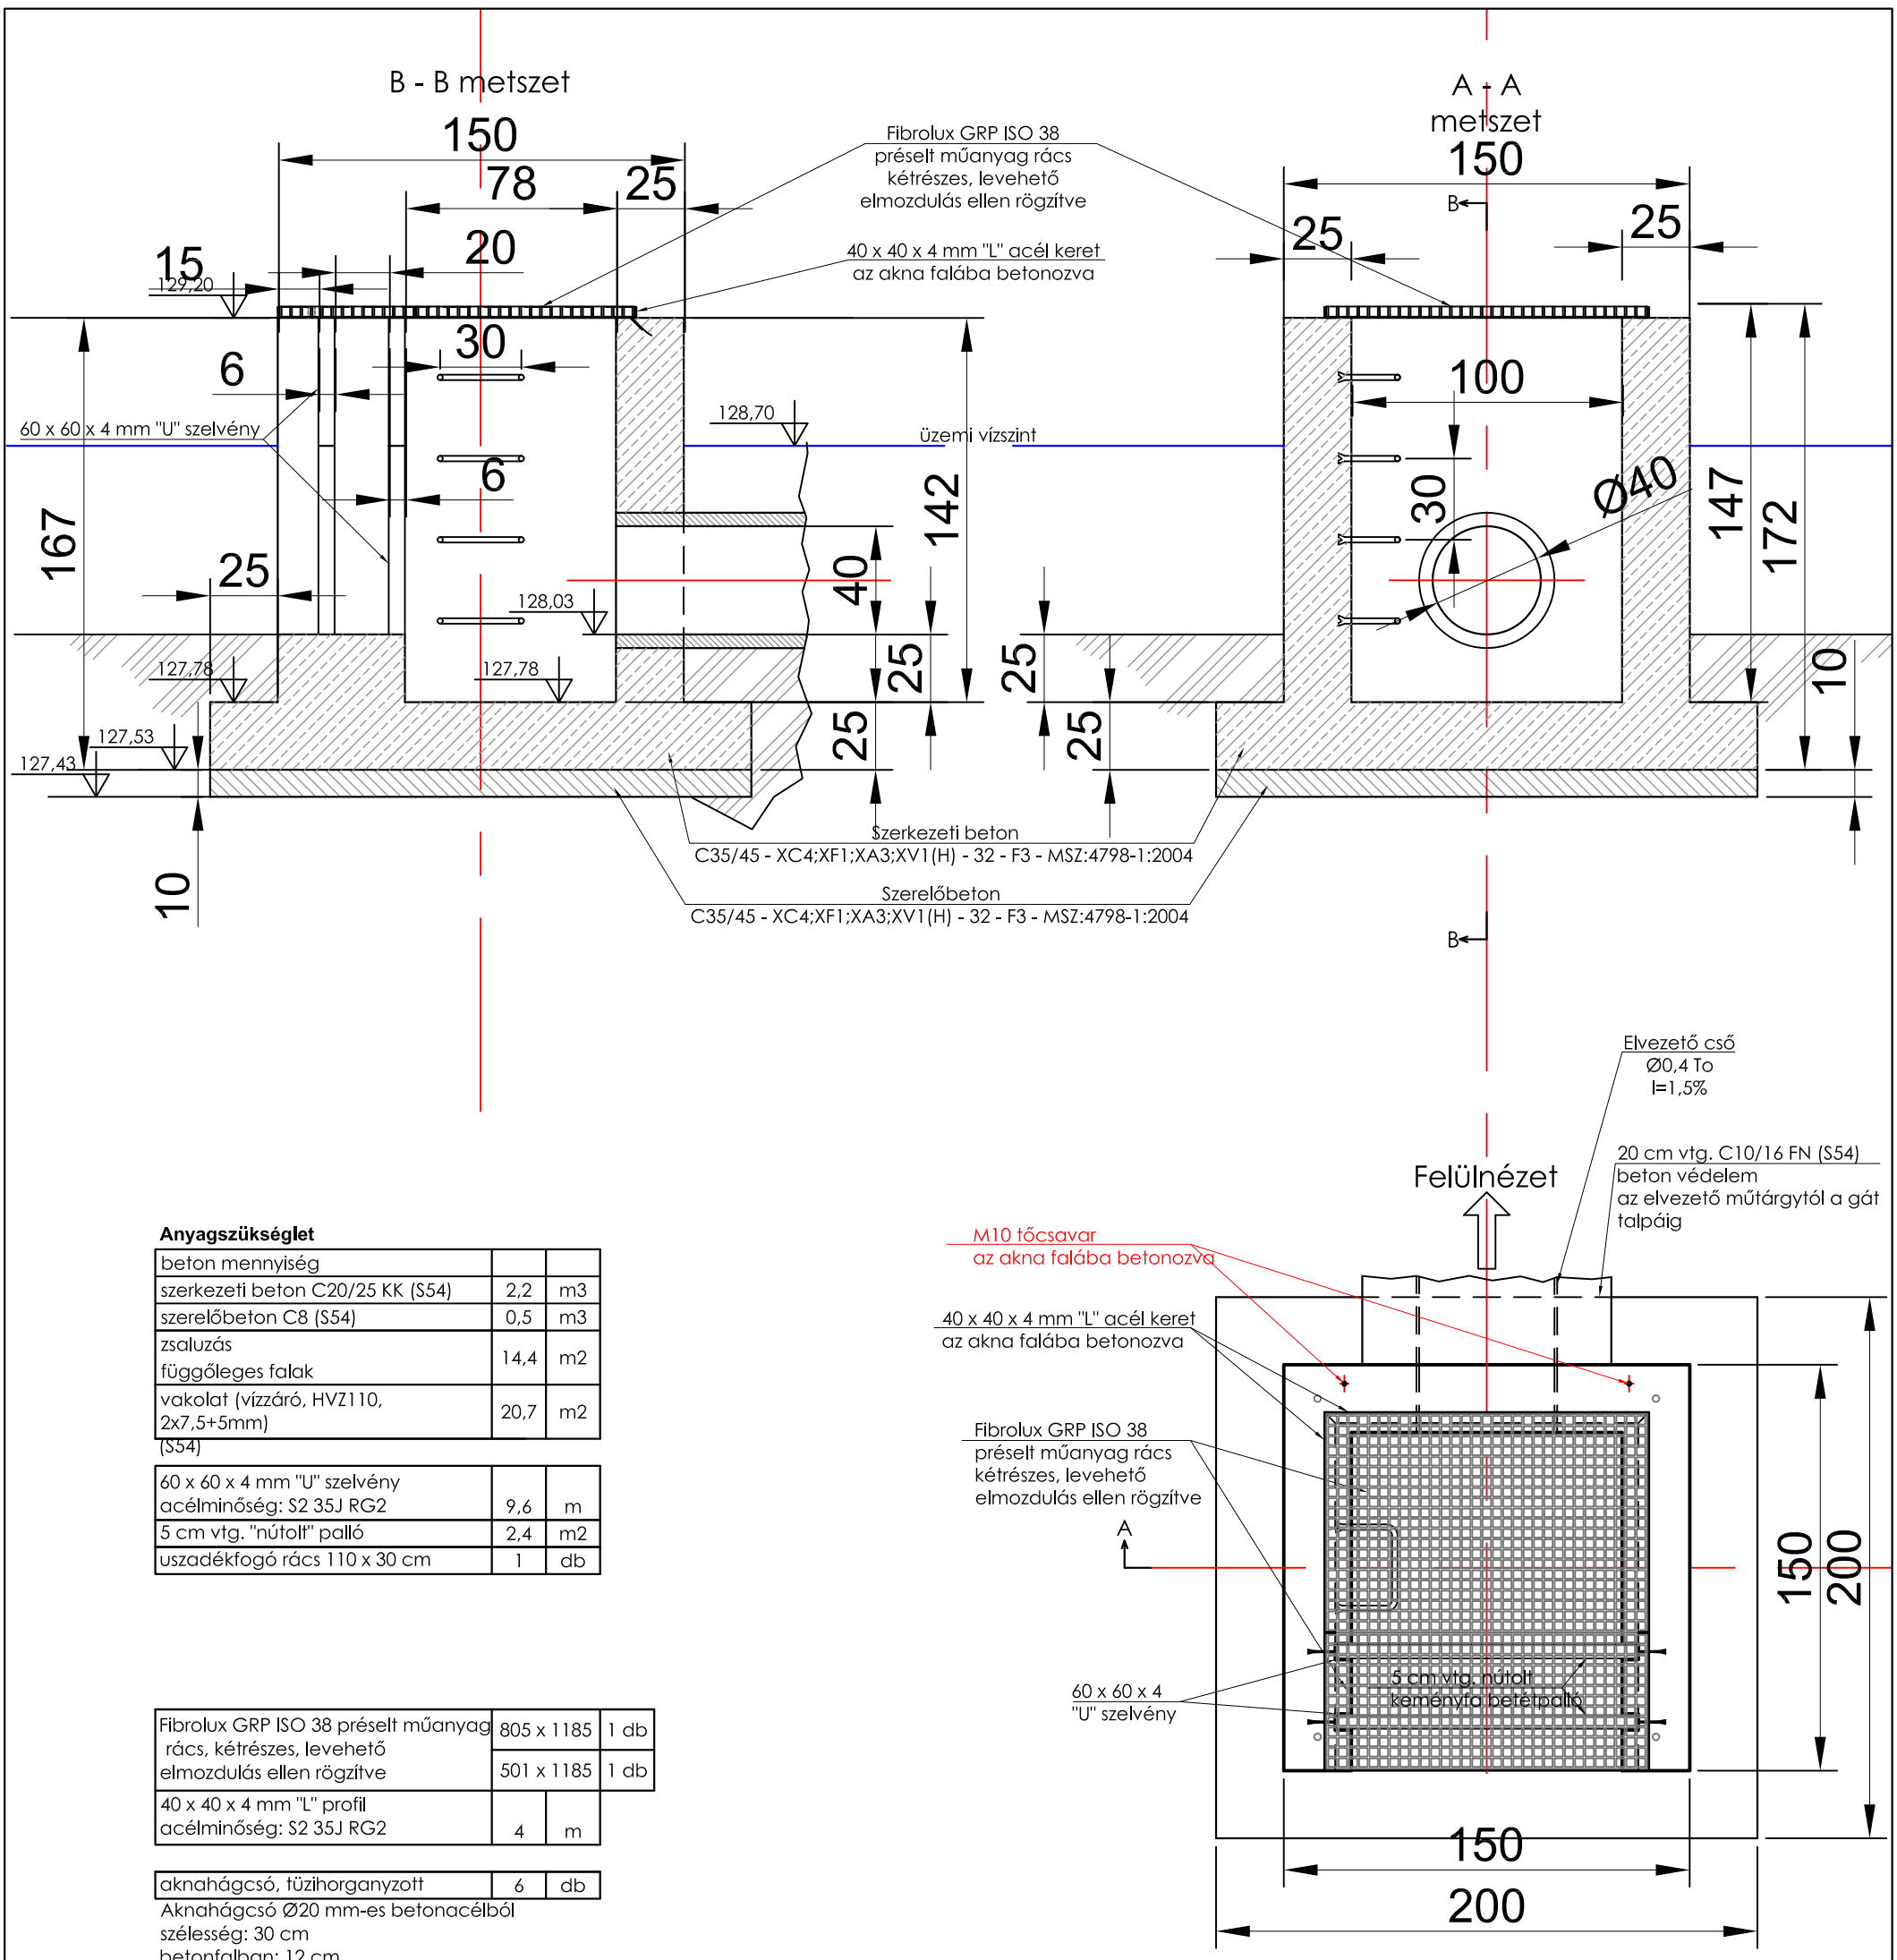

Anyagszükséglet

beton mennyiség		
szerkezeti beton C20/25 KK (S54)	2,2	m3
szerelőbeton C8 (S54)	0,5	m3
zsaluzás függőleges falak	14,4	m2
vakolat (vízzáró, HVZ110, 2x7,5+5mm)	20,7	m2

(S54)

60 x 60 x 4 mm "U" szelvény acélminőség: S2 35J RG2	9,6	m
5 cm vtg. "nútolt" palló	2,4	m2
uszadékfogó rács 110 x 30 cm	1	db

Fibrolux GRP ISO 38 préselt műanyag rács, kétrészes, levehető elmozdulás ellen rögzítve	805 x 1185	1 db
	501 x 1185	1 db
40 x 40 x 4 mm "L" profil acélminőség: S2 35J RG2	4	m

aknahágcsó, tüzihorganyzott	6	db

Aknahágcsó Ø20 mm-es betonacélból
szélesség: 30 cm
betonfalban: 12 cm
kiálló rész: 17 cm
hágcsó távolság: 30 cm
acél minőség: BHB55.50

Megjegyzés:
A rajzon szereplő méretek cm-ben értendők.
A feltüntetett magasságok a Balti alapszintre vonatkoznak.
A pallós elzáráshoz 60 x 60 x 4 "U" szelvény építendő be.
A beton és a vakolatok S54-es, szulfátálló cement felhasználásával készülnek.
A járórácsok 1200 x 1330 mm méretű "U" alakú ,40 x 40 x 4 mm-es "L" acél keretbe kerülnek.
Kicsúszás ellen a két oldalsó "L" profilba a rácsok közé és a profil végén egy-egy 4 mm vastag lemezdarabot kell behegeszteni.
Csatlakozó rajz: Kezelői híd az elvezető műtárgyon (rajzszám:13)

KOVIT-TERV

KOVIT-TERV Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Tervező és Építő Kft.
2890 Tata, Fazekas utca 11 - 2891 Tata Pf:16
Tel: 34/597368 e-mail: kovit@kovit-terv.hu web: www.kovit-terv.hu

Tervszám: 694/2016	Munka neve:	BÁBOLNA Park tavak
Rajzszám 12.	Munkanem:	Engedélyezési és kiviteli terv
Méretarány 1:25	Tervrészlet:	Az 2. sz nagy tó leürítő műtárgy rajza